

Инструкция по монтажу

комплекта для переоборудования системы Thermo E+
в систему с одним трубопроводом

Примечание: Данная инструкция действительна только для подогревателей Thermo E+.

Состав комплекта:


Поз.	Номер заказа	Название	Кол-во
	11141850A	Комплект для переоборудования системы Thermo E+ 120 в систему с одним трубопроводом содержит:	
01	11140676A	Адаптер с полым винтом	1
02	82234C	Топливный шланг 600mm	1
03	89615B	Кольцевой патрубок с врезным кольцом	1
04	151203Z	Кольцевые уплотнения 14mm	4
05	151157Z	Кольцевые уплотнения 10mm	2
	11141851A	Комплект для переоборудования системы Thermo E+ 200/230 в систему с одним трубопроводом содержит:	
01	11140676A	Адаптер с полым винтом	1
02	87786B	Топливный шланг 780mm	1
03	89615B	Кольцевой патрубок с врезным кольцом	1
04	151203Z	Кольцевые уплотнения 14mm	4
05	151157Z	Кольцевые уплотнения 10mm	2

Инструкция по монтажу комплекта для переоборудования системы Thermo E+ в систему с одним трубопроводом


1. Исходное состояние: система с двумя трубопроводами Thermo E+



2. Разберите термостат и установите детали из комплекта, включая новые уплотнения.

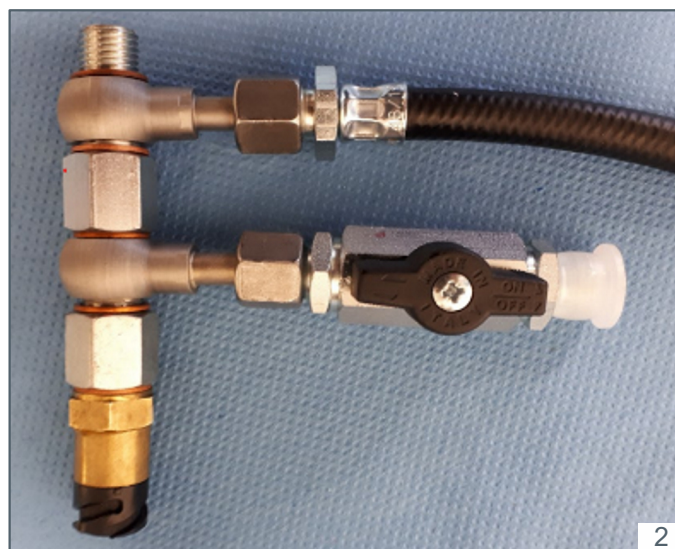

3. Монтаж термостата и адаптера на фильтр (20 Нм)

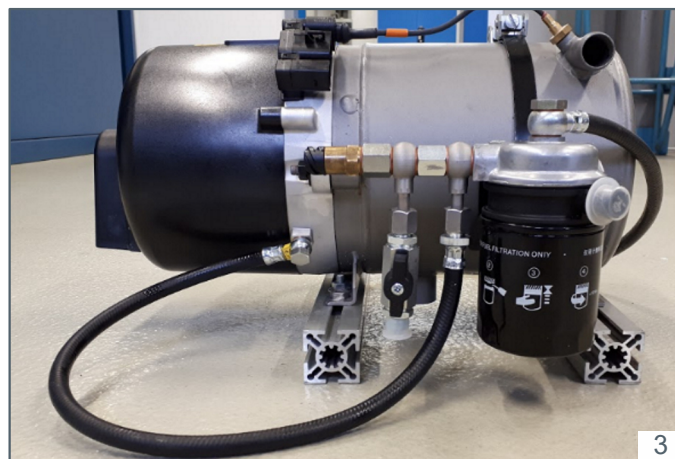


4. Монтаж топливного шланга на подогреватель (16 Нм) с новыми кольцевыми уплотнениями 10 мм.




Инструкция по монтажу комплекта для переоборудования системы Thermo E+ в систему с одним трубопроводом


5. Удаление воздуха: Раскрутите болтовое соединение на фильтре.

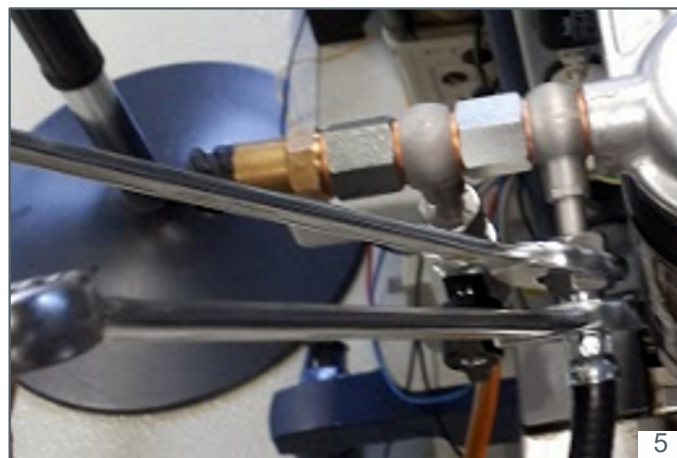

6. Заглушите разъем для подключения сливной линии.

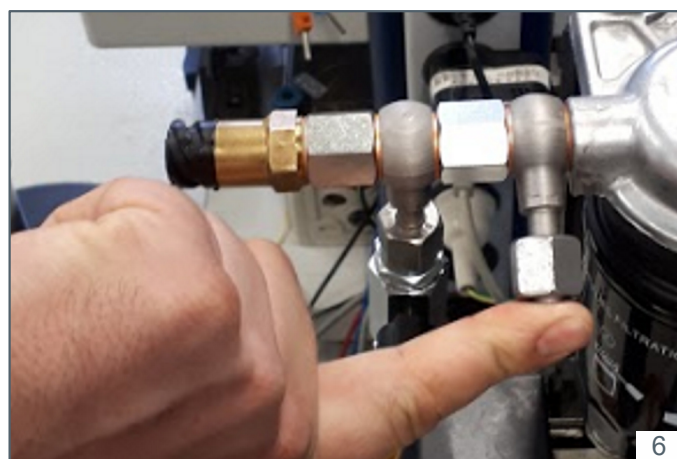

7. Сливной шланг отведите в отдельную емкость. Запустите двигатель (диагностика STT или выключатель). Он должен работать, пока из сливного шланга не пойдет топливо без пузырьков.

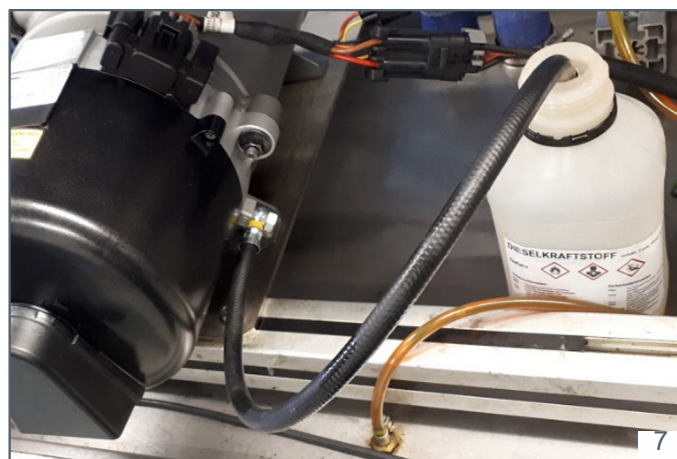

8. Снова смонтируйте байпас (20 Нм) и проверьте, правильно ли функционирует подогреватель.



